

les fluorures

Limite de qualité : 1,5 mg/l


années
2010-2013

EAUX SOUTERRAINES

- Captage
 - Champ captant
 - ⌘ Puits filtrants
 - ⊕ Captage nouveau non encore exploité
- en service

EAUX SUPERFICIELLES

- ◆ Eaux de surface

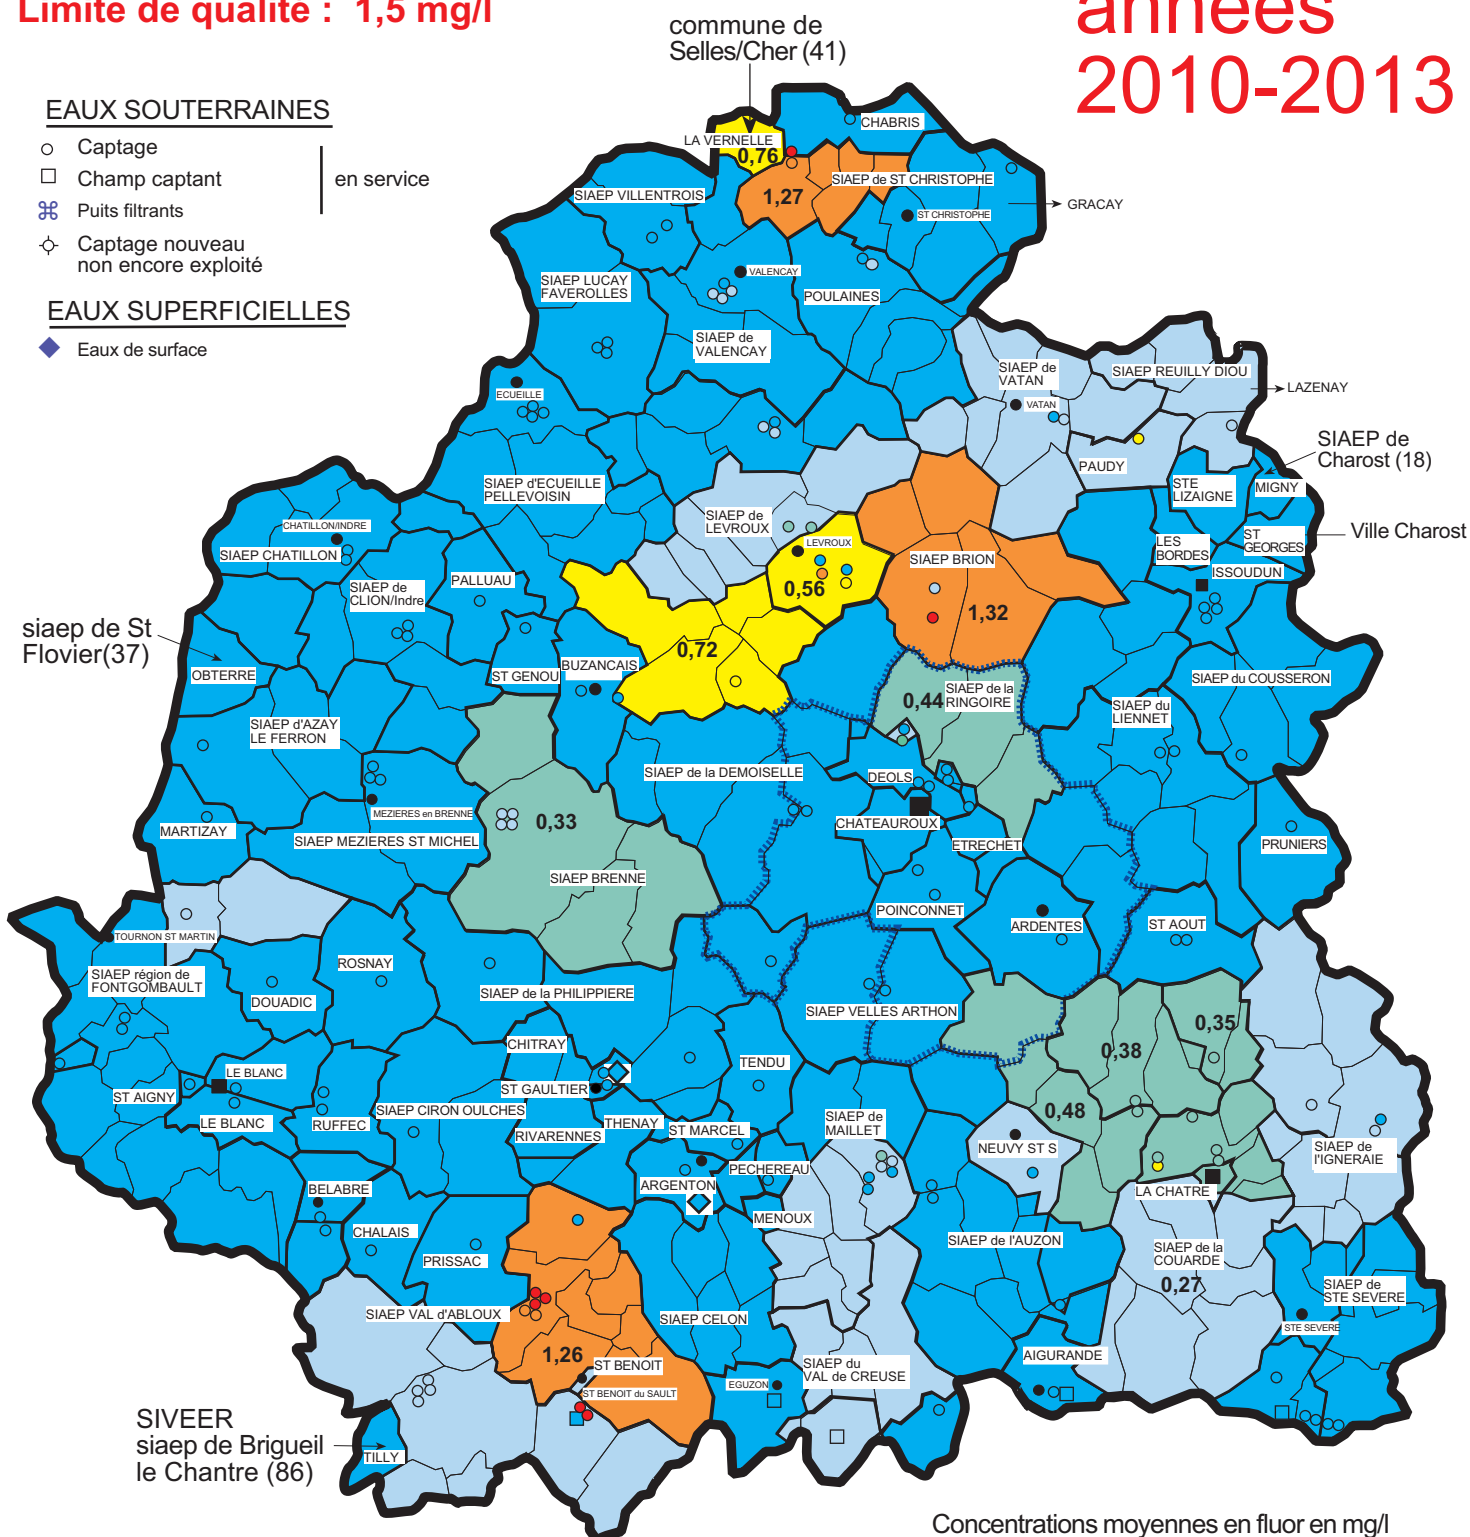

Concentrations moyennes en fluor en mg/l

en distribution

- fluorures inférieurs ou égaux à 0,15 mg/l
- 0,15 mg/l < fluor ≤ 0,30 mg/l
- 0,30 mg/l < fluor ≤ 0,50 mg/l
- 0,50 mg/l < fluor ≤ 1,00 mg/l
- 1,00 mg/l < fluor ≤ 1,50 mg/l
- teneur en fluor supérieure à 1,50 mg/l

aux captages

-
-
-
-
-
-